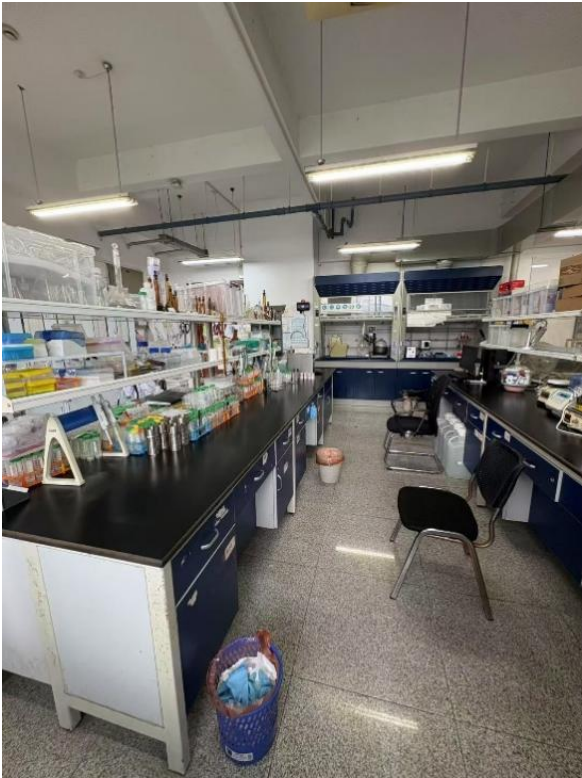


2025 年 6 月 23 日 实验室安全检查

一、检查人员：张树栋、安全小卫士（徐寒雨、汪悦、吴海坤、谢欢欢）

二、优秀实验室

房间	负责人	值得学习	图片
173	伏玉玲	1、实验室干净整洁，物品摆放有序	
438	周天舒	1、实验室干净整洁，物品摆放有序	

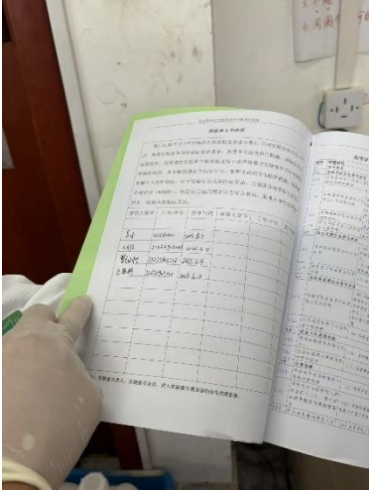
440	张秋卓	1、实验室干净整洁， 物品摆放有序	
442	马黎萍	1、实验室干净整洁， 物品摆放有序	
449	陈超	1、实验室干净整洁， 物品摆放有序	

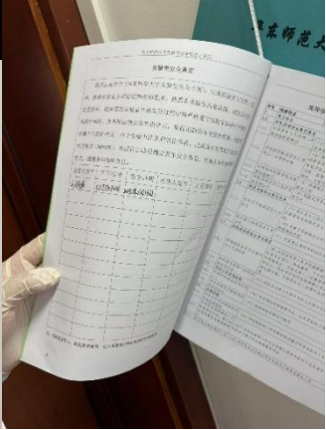
三、问题房间

房间	负责人	问题	图片
218	张思宇	1、实验室检查记录本未悬挂于门上、未填写检查记录 2、垃圾分类不清 3、饮料瓶未撕去商业标签 4、灭火器无定期检查记录	    
244	谢冰	1、学生实验未穿实验服 2、灭火器检查记录未更新 3、化学品未正确存放，有的液体药品无防漏托盘 4、实验室检查记录本未悬挂于门上	  

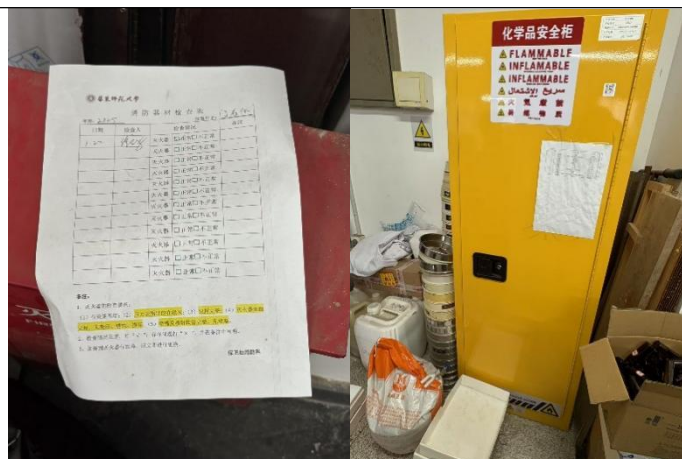
246	何岩	1、灭火器无定期检查记录 2、化学品未正确存放	 
350	黎绍鹏、斯幸峰	1、实验室有人睡觉	
348	邓杰	1、部分药品未贴码入库 2、物品摆放杂乱，堵塞过道 3、灭火器无定期检查记录 4、实验室检查记录本未悬挂于门上	   

			
346	周小奇	1、未贴气体标签	
338	邓泓	1、实验人员未穿实验服 2、物品摆放杂乱 3、实验室检查记录本未悬挂于门上、未填写检查记录	

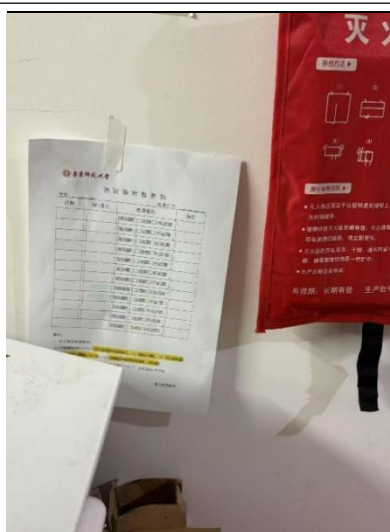
336	李媛媛	1、灭火器无定期检查记录 2、化学品未正确存放 3、实验室检查记录本未悬挂于门上	 
334	李媛媛	1、灭火器无定期检查记录 2、实验室检查记录本未悬挂于门上	
418	张明	1、防火毯没有挂在墙上 2、实验室检查记录本导师没签字 3、物品摆放杂乱 4、未贴危废区标签 5、部分药品未贴码入库	   

			
440	张秋卓	1、部分药品未贴码 入库	
442	马黎萍	1、灭火器检查记录未更新 2、未完整填写实验室检查记录本 3、化学品未正确存放（药品倾倒） 4、气瓶无标签 5、旧灭火器需送到259 门口	  

			
444	邓晶晶 张颖	1、物品摆放杂乱	
446	阎恩荣 由文辉	1、物品摆放杂乱， 堵塞通道 2、灭火毯未悬挂 3、实验室检查记录 本未悬挂于门上	
448	徐启新	1、灭火器检查记录 未更新 2、物品摆放杂乱 3、防爆柜未落实双 人双锁 4、药品未贴码入库 5、实验室检查记录 本未悬挂于门上	



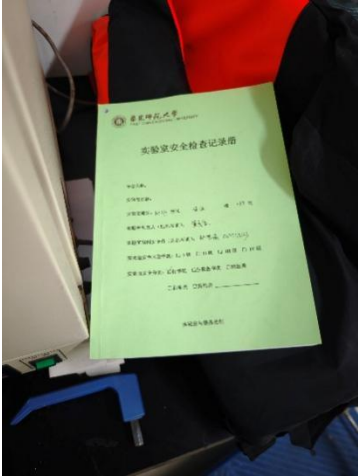
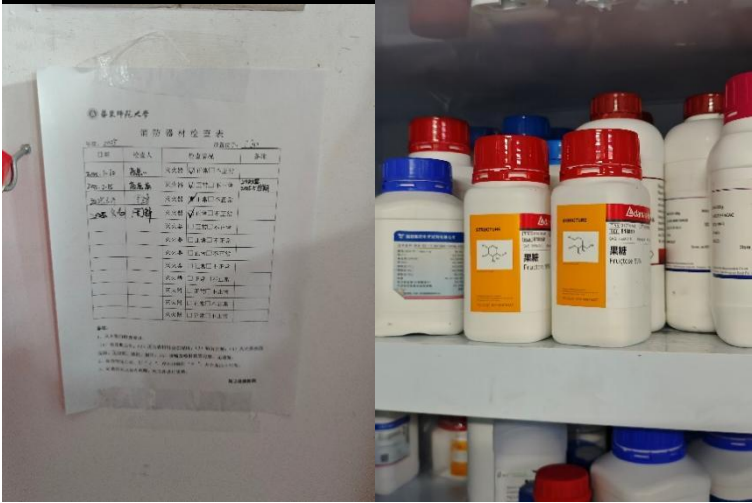
- 1、灭火器检查记录未更新
- 2、未贴危废区标签
- 3、实验室检查记录本未悬挂于门上

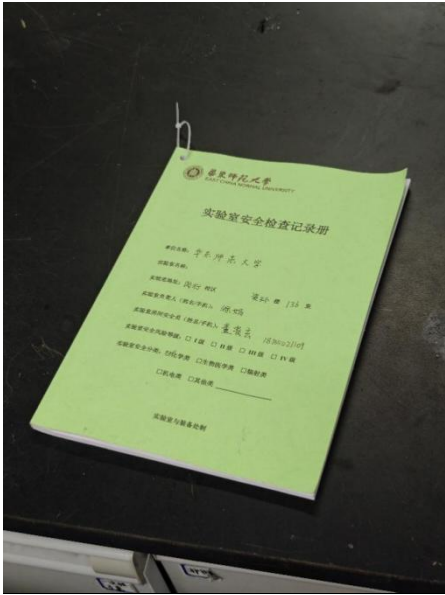


- 1、废液未配备防漏托盘
- 2、药品未贴码入库
- 3、灭火器无定期检查记录
- 4、记录本未悬挂于门上



				
456		1、记录本未悬挂于门上		
454	甄广印	1、灭火毯未悬挂 2、灭火器无定期检查记录		
173	伏玉玲	1、灭火器无定期检查记录 2、气路标识贴反了 3、未悬挂记录本于门上，未填写记录本	图  	

167	黄民生	1、实验人员未穿实验服 2、灭火器无定期检查记录 3、实验室检查记录本未悬挂于门上	 
132	谢冰	1、灭火器检查记录未更新 2、药品未贴码入库 3、未贴气路标签	

			
134	曹承进	1、灭火器无定期检查记录 2、实验室检查记录本未悬挂于门上 3、饮料瓶未撕去商业标签	 
136	徐娟	1、实验室检查记录本未悬挂于门上	
生科辅楼309	孙远奎	1、饮料瓶未撕去商业标签 2、灭火器无定期检查记录 3、实验室检查记录本未悬挂于门上	

			
生科 辅楼 301	孙远奎	1、 实验室检查记录 本未悬挂于门上	
生科 辅楼 302	孙远奎	1、 实验室检查记录 本未悬挂于门上 2、 部分药品未贴码 入库 3、 灭火器摆放位置 不正确	



生科 辅楼 304	孙远奎	1、 气体钢瓶没有气 路标签	