

2025 年 5 月 23 日 实验室安全检查

一、检查人员： 陈雪初、王娟、张树栋、安全小卫士（曹甜利、王英桥、胡秋凝、刘启源）

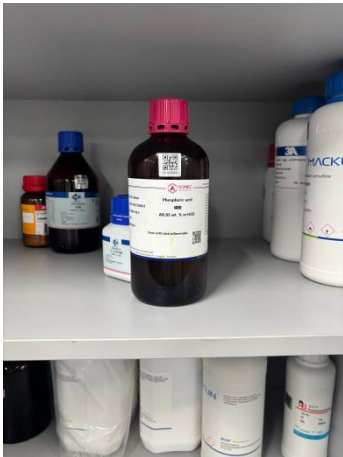
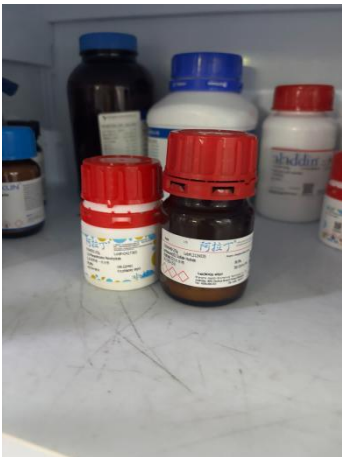
二、优秀实验室

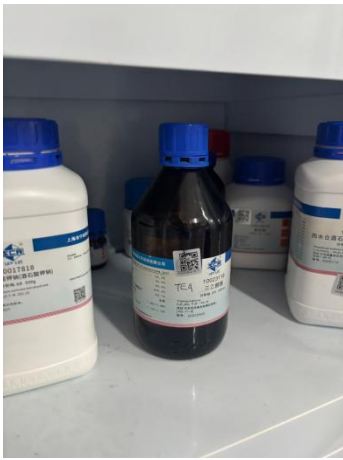
房间	负责人	值得学习	图片
167	黄民生	1、实验室干净整洁，物品摆放有序。	

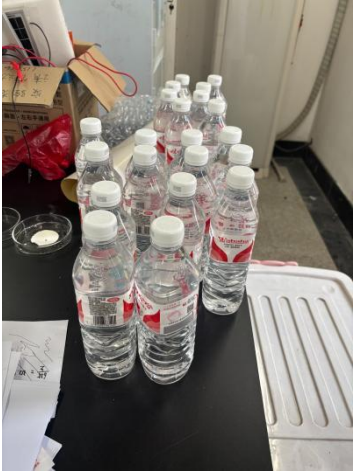
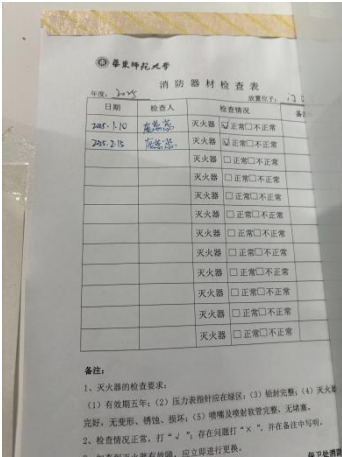
173	伏玉玲	1、实验室干净 整洁，物品摆放 有序。	
318	萨沙	1、实验室干净 整洁，物品摆放 有序。	
346	周小奇	1、实验室干净 整洁，物品摆放 有序。	

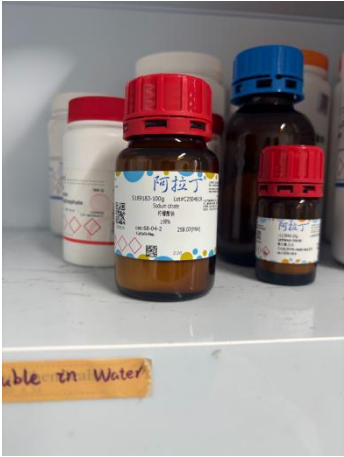
三、存在问题

房间	负责人	存在问题	图片
130	邓泓	1、矿泉水瓶未撕掉原商业标签及未贴上使用用途标签； 2、物品摆放杂乱； 3、部分药品未贴二维码，未扫码入库； 4、灭火器无检查记录。	   
132	武冬	1、学生实验未穿实验服； 2、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	 

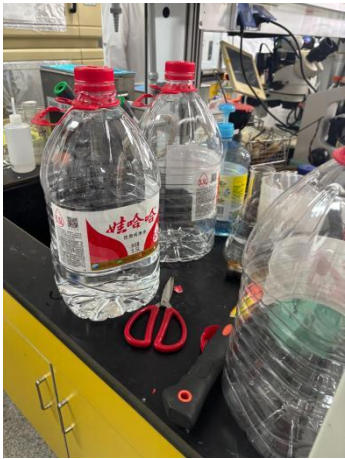
134	曹承进	1、灭火器无检查记录。 2、部分液体药品未放入防漏托盘。	 
136	徐娟	1、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	
167	黄民生	1、灭火器无检查记录表。	

173	伏玉玲	1、灭火器无检查记录表。	
175	何国富	1、碎玻璃未放入危废收集箱内； 2、部分液体药品未放入防漏托盘； 3、管制类药品未放入防爆柜； 4、防爆柜未上双锁。	   

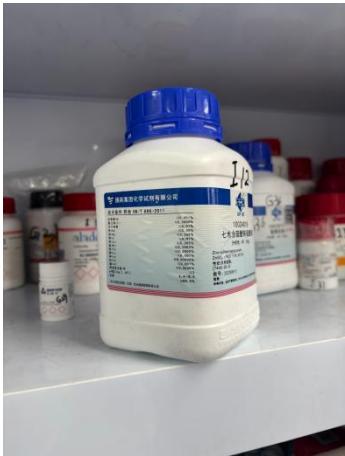
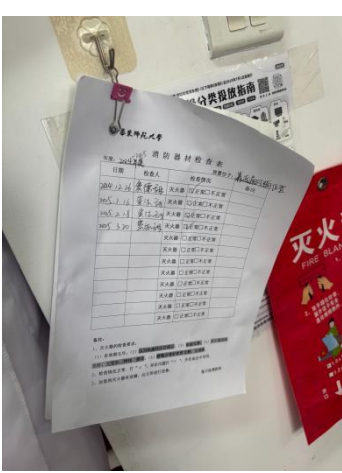
242	刘慧颖	1、未撕掉商业标签 及未贴实际用途标签。	
244	武冬	1、柜门损坏未修理； 2、灭火器未定期检查。	
246	何岩	1、垃圾未分类； 2、灭火器无检查记录表。	

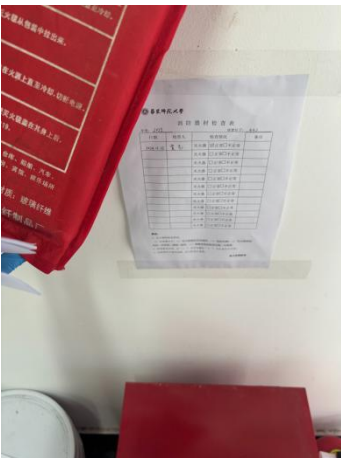
318	萨沙	1、灭火器无检查记录表； 2、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	 
322	王维康	1、学生未穿实验服； 2、灭火器无检查记录表； 3、未撕掉商业标签及未贴实际用途标签。	   

334	李媛媛	1、灭火器无检查记录表； 2、未撕掉商业标签及未贴实际用途标签； 3、部分药品未放入药品柜。	 
336	李媛媛	1、灭火器无检查记录表； 2、玻璃瓶未放入固废收集箱内。	 
338	邓泓	1、部分药品未贴二维码，未扫码入库； 2、物品摆放杂乱。	 

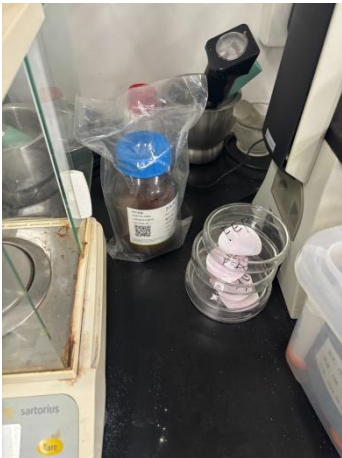
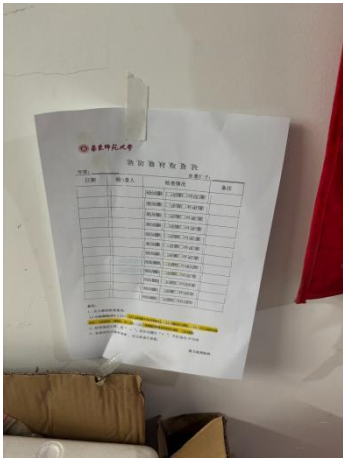
346	周小奇	1、药品未贴二维码，未扫码入库。		
348	邓杰	1、物品摆放杂乱； 2、未撕掉商业标签及未贴实际用途标签； 3、物品堵塞通道； 4、部分药品未贴二维码，未扫码入库； 5、灭火器无检查记录表； 6、灭火毯未挂在墙上。	  	  

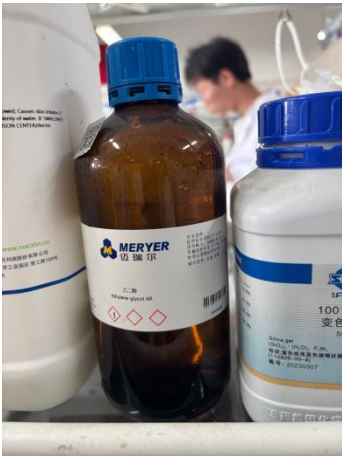
			 
350	黎少鹏 斯幸峰	1、饮料放于实验室； 2、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	 
418	张明	1、物品摆放杂乱。	

436	赵雅萍	1、学生未穿实验服； 2、部分药品未贴二维码，未扫码入库； 3、垃圾桶满未及时清理； 4、废液未及时送储。	   
438	周天舒	1、灭火器未定期检查； 2、学生未穿实验服。	 

440	张秋卓	1、灭火器无检查记录表； 2、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	 
442	马黎萍	1、灭火器未定期检查。	

444	邓晶晶 张颖	1、堆放摆放杂乱； 2、超低温冰箱无防冻手套； 3、药品未放入药品柜； 4、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	
447	王兆慧	1、灭火器无检查记录表；	

449	陈超	1、部分药品未贴二维码，未扫码入库。	
450	何德富	1、部分药品未贴二维码，未扫码入库； 2、灭火器未定期检查。	 
454	甄广印	1、部分药品未贴二维码，未扫码入库； 2、学生未穿实验服； 3、液体药品未放入防漏托盘； 4、灭火器无检查记录表。	 

			 
456	阎恩荣	1、私扯插排。	 
辅楼 301	孙远奎	1、高温设备运行无人值守； 2、灭火器无检查记录表； 3、未撕掉商业标签及未贴实际用途标签。	 

				
辅楼 302	孙远奎	1、灭火器无检查记录表。		
辅楼 304	孙远奎	1、灭火器无检查记录表。		

辅楼 309	孙远奎	1、废液未及时送储； 2、灭火器无检查记录表。	
辅楼 209	孙远奎	1、灭火器无检查记录表； 2、无防冻手套。	 
辅楼 211	孙远奎	1、灭火器无检查记录表； 2、未划分危废区域。	 